
【公告】

1. 11/30（日）及 12/1（一）台水公司兩次水質檢測報告皆為「無異常」，檢附報告如下圖。
2. 12/1（一）配合水公司建議，已進行下水塔清洗作業，確保用水安全。

本校用水安全無虞，請全校師生安心。

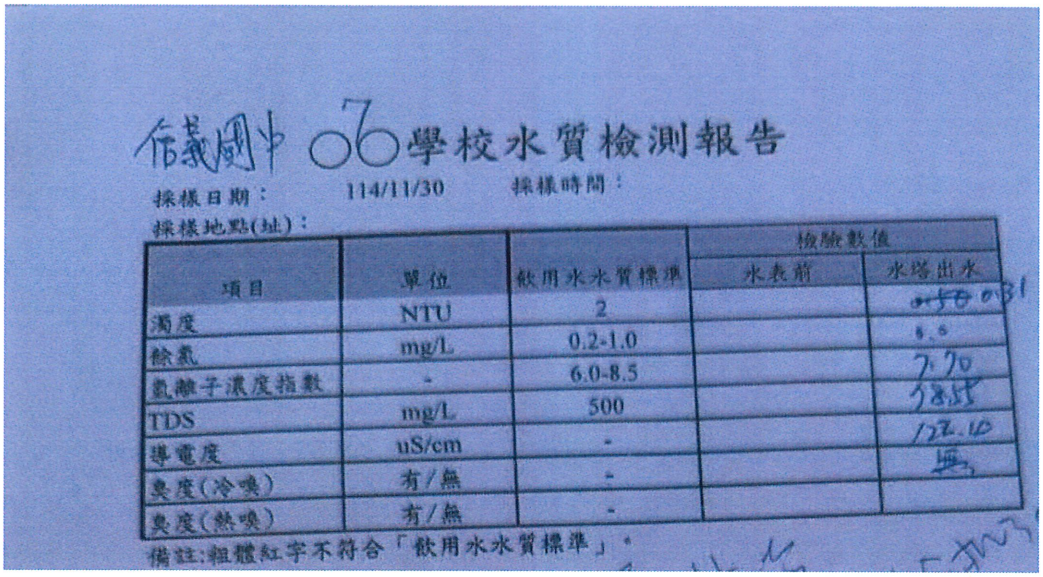


信義國中 ○6學校水質檢測報告

採樣日期：114/11/30　採樣時間：

採樣地點(址)：

項目	單位	飲用水水質標準	檢驗數值	
			水表前	水塔出水
濁度	NTU	2		0.50 0.31
餘氯	mg/L	0.2-1.0		5.5
氫離子濃度指數	-	6.0-8.5		7.70
TDS	mg/L	500		合格
導電度	uS/cm	-		122.10
臭度(冷嗅)	有/無	-		無
臭度(熱嗅)	有/無	-		

備註:粗體紅字不符合「飲用水水質標準」。

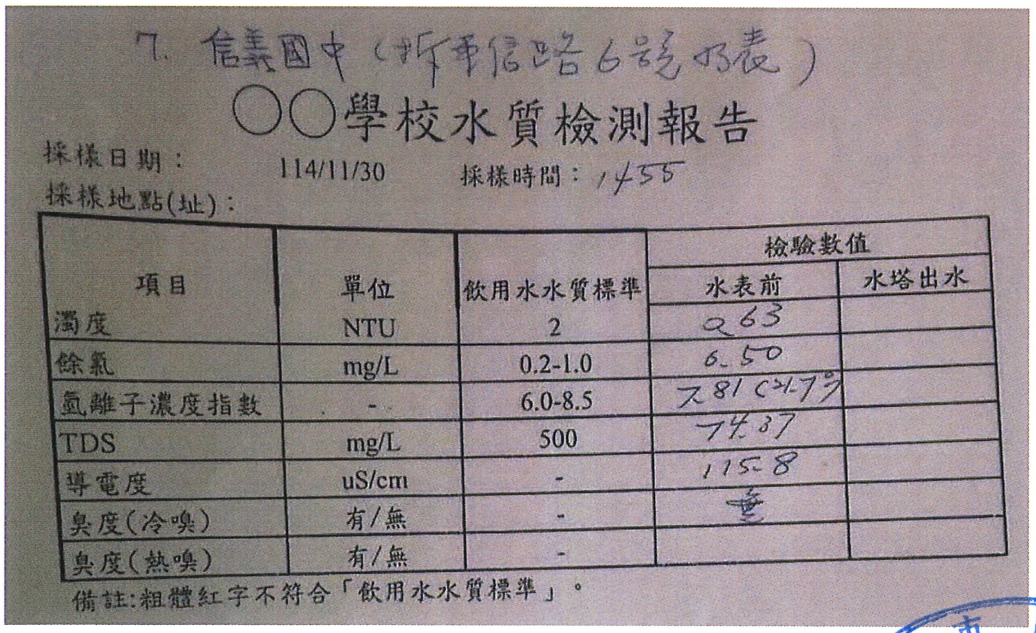

7. 信義國中（忻華信路6號水表）

○○學校水質檢測報告

採樣日期：114/11/30　採樣時間：1455

採樣地點(址)：

項目	單位	飲用水水質標準	檢驗數值	
			水表前	水塔出水
濁度	NTU	2	0.63	
餘氯	mg/L	0.2-1.0	6.50	
氫離子濃度指數	-	6.0-8.5	7.81 合格	
TDS	mg/L	500	74.37	
導電度	uS/cm	-	115.8	
臭度(冷嗅)	有/無	-	無	
臭度(熱嗅)	有/無	-		

備註:粗體紅字不符合「飲用水水質標準」。

總務處敬上

114.12.2